


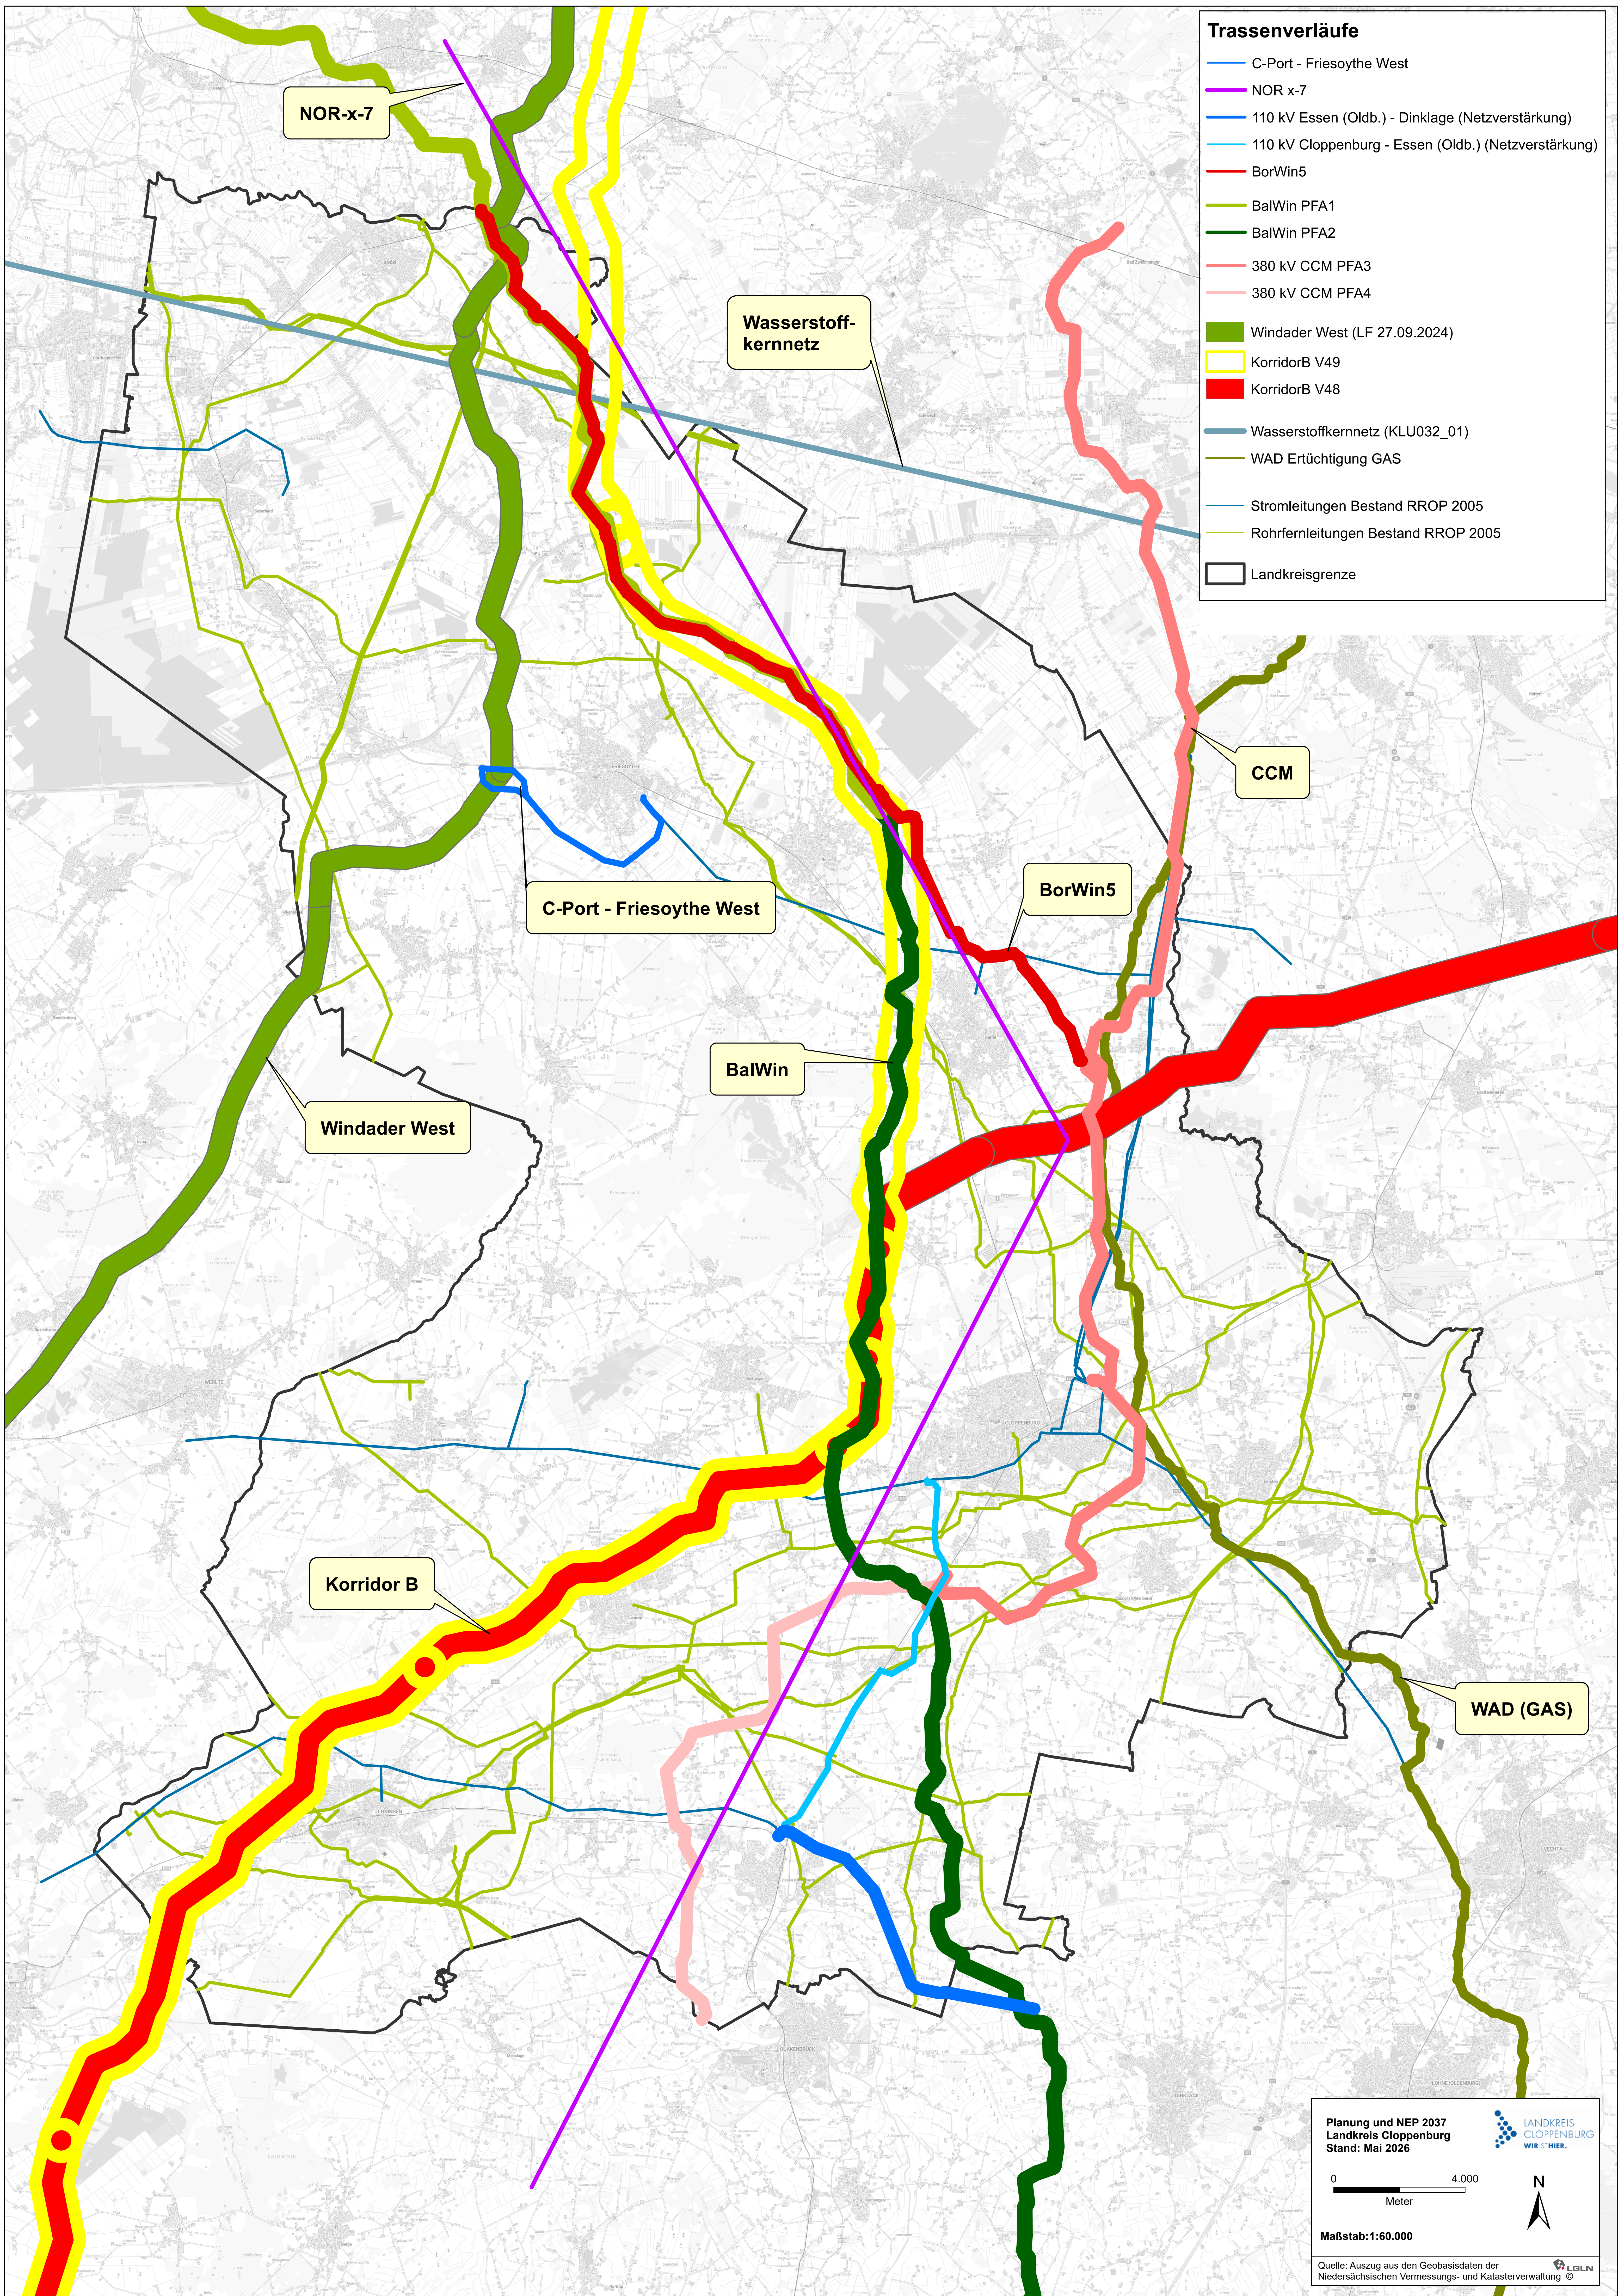

Trassenverläufe

C-Port - Friesoythe West

NOR x-7

110 kV Essen (Oldb.) - Dinklage (Netzverstärkung)

110 kV Cloppenburg - Essen (Oldb.) (Netzverstärkung)

BorWin5

BalWin PFA1

BalWin PFA2

380 kV CCM PFA3

380 kV CCM PFA4

Windader West (LF 27.09.2024)

KorridorB V49

KorridorB V48

Wasserstoffkernnetz (KLU032_01)

WAD Ertüchtigung GAS

Stromleitungen Bestand RROP 2005

Rohrfernleitungen Bestand RROP 2005

Landkreisgrenze